KONDENZAČNÍ NÁDOBA C 90

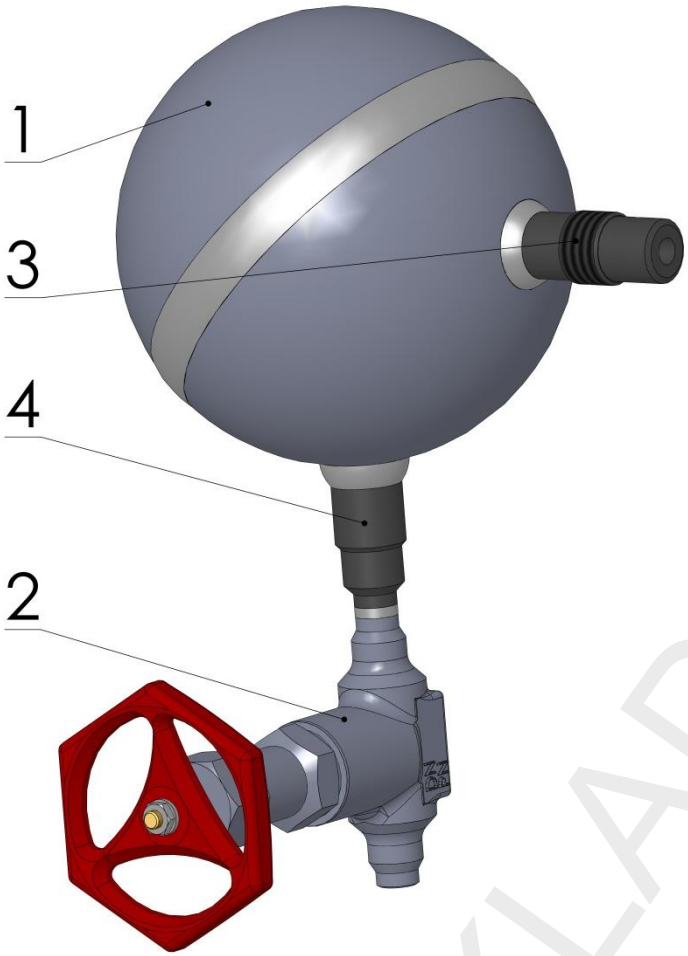

Typ	C 90
Pracovní tlak [MPa]	**p = 13,5 p = 20,2**
Jmenovitá světlost DN	**10**

Konstrukce	EN 1984
Přivařovací připojení	EN 12627
Stavební délka	Dle výrobce
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	Dle výrobce

Popis

Kondenzační nádoba se používá při měření množství páry ve spojení s měřící clonou, uzavíracím ventilem a přístrojem pro měření množství páry. Kondenzační nádoba je svarek dvou polokoulí, ventilu a nátrubku.

Označení použitého ventilu je V 10 121-3250 DN10.

Poz.	Díl	Materiál
		-10 °C ÷ +600 °C
		Značka (číslo)
1	Těleso nádoby	14MoV6-3 (1.7715)
2	Těleso ventilu	14MoV6-3 (1.7715)
3	Nátrubek	14MoV6-3 (1.7715)
4	Nátrubek ventil-těleso	14MoV6-3 (1.7715)
Specifikace ostatních materiálů na vyžádání		

Maximální dovolený tlak při teplotě [MPa]							
T [°C]	200	300	400	500	540	570	600
1.7715	25	25	25	25	20,2	13,5	10,1

Armatury KLAD spol. s r.o.

ADRESA: Armatury KLAD, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎+ 420 553 621 058, ☎553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz

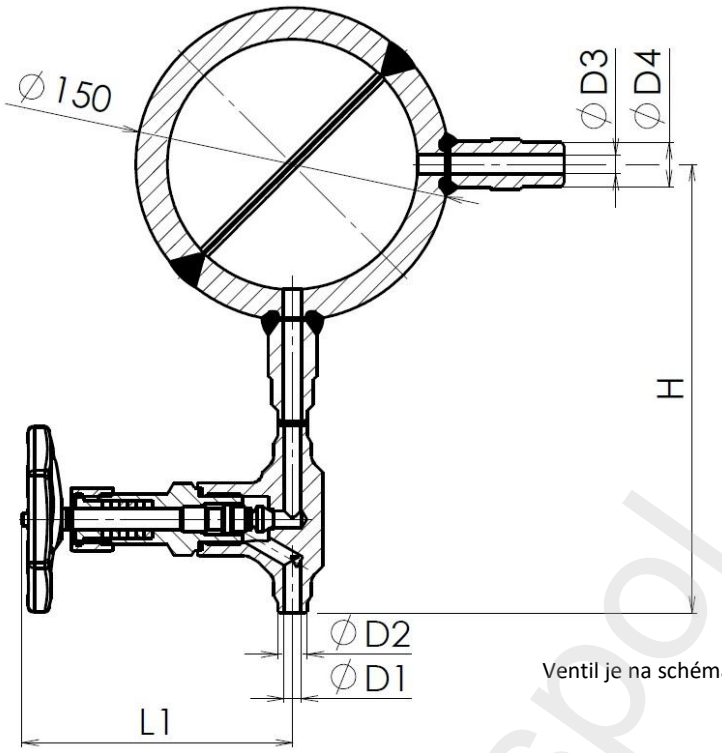

Ventil je na schématu pootočen o 90°.

Hlavní a připojovací rozměry								
Typ	**H**	**L1**	**L2**	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**m [kg]**
C 90 603-3p13,5	216	175	130	9	14	9	20	9,0
C 90 603-3p20,2	216	175	130	9	14	9	20	9,5

Typ armatury → C 90 603 - 3 p13,5 DN10 ← **Jmenovitá světlost**

Pracovní tlak

Materiál tělesa
3 – Slitinová kovaná ocel

Armatury KLAD spol. s r.o.

ADRESA: Armatury KLAD, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎+ 420 553 621 058, ☎553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz